

Legende

Durchgängigkeit

- Nicht oder nicht ausreichend
- Durch vorgezogene Maßnahme
- Geplant (2011 - 2012)
- Ja (Rau Gleite)
- unklar

Funktionselement


- Strahlursprung
- Strahlweg
- Trittstein

Umsetzungszeitpunkt

- vorgezogene Maßnahmen
- Umsetzung bis 2012
- geplante Umsetzung bis 2018
- geplante Umsetzung bis 2027

Weitere Symbole

- Gemeindegrenzen
- Gewässernetz mit Stationierung 3b
- Maßnahmensymbol und -name

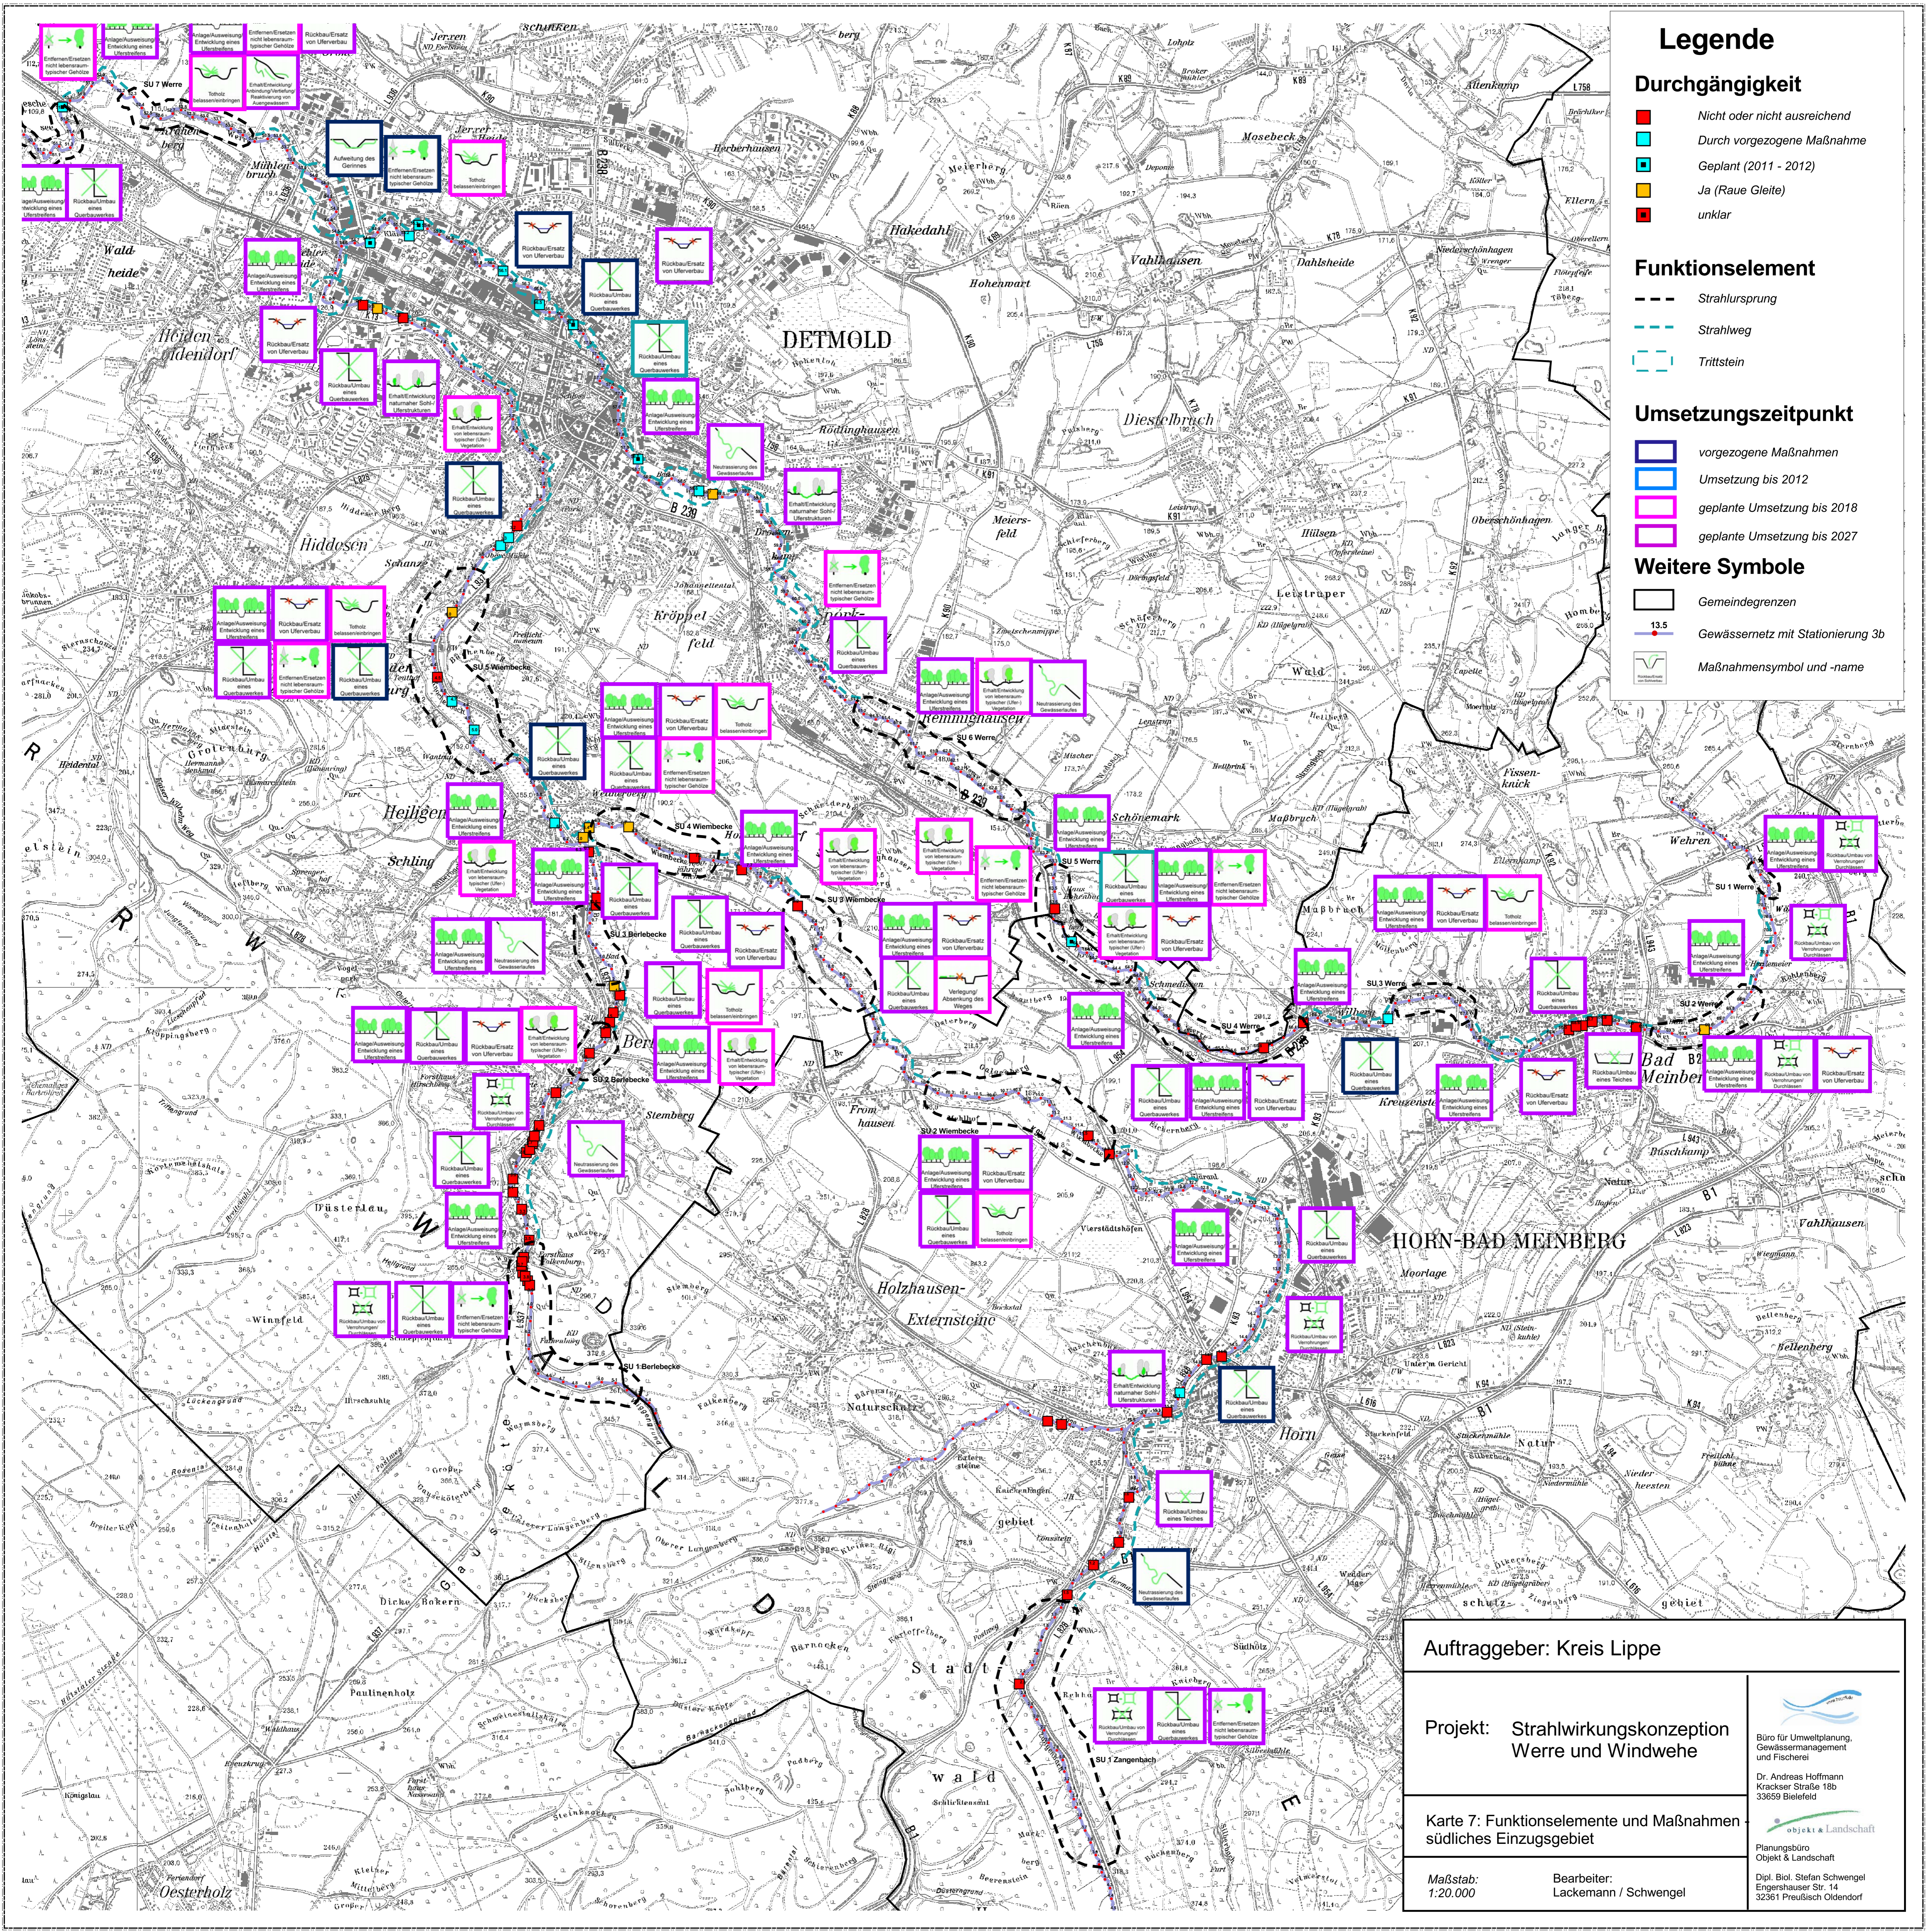

Auftraggeber: Kreis Lippe

Projekt: Strahlwirkungskonzeption Werre und Windwehe

Karte 7: Funktionselemente und Maßnahmen-südliches Einzugsgebiet

Maßstab: 1:20.000

Bearbeiter: Lackemann / Schwengel

Büro für Umweltplanung,
Gewässermanagement
und Fischerei
Dr. Andreas Hoffmann
Krackcker Straße 18b
33659 Bielefeld

Planungsbüro
Objekt & Landschaft
Dipl. Biol. Stefan Schwengel
Engershauser Str. 14
32361 Preußisch Oldendorf